



Rohrgräben und Baugruben (SW und RW - tw) Angaben der lichten Maße inklusive Verbau

bis 1,75 m Tiefe


ab 1,75 m bis 4,0 m Tiefe




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Seitlicher Abstand zwischen den Abwasserleitungen mindestens 0,3 m




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Seitlicher Abstand zwischen den Abwasserleitungen mindestens 0,3 m




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Verlegung AW und TW in einem Graben bei gleicher Verlegetiefe oder TW tiefer als AW :
mindestens 1,0 m seitlicher Abstand




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Verlegung AW und TW in einem Graben , AW tiefer als TW :
seitlicher Abstand mind. 0,2 m, diagonaler Abstand mindestens 0,4 m



Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Verlegung AW und TW in einem Graben bei gleicher Verlegetiefe oder TW tiefer als AW :
mindestens 1,0 m seitlicher Abstand zw. TW und AW
zw. AW- Leitungen 0,3 m




Rohrgraben mit betretbarem Arbeitsraum
Verlegung AW und TW in einem Graben, AW tiefer als TW :
seitlicher Abstand mind. 0,2 m, diagonaler Abstand mindestens 0,4 m




Baugrube

Verbau mit Alu-Leichtverbau (1,50 m)

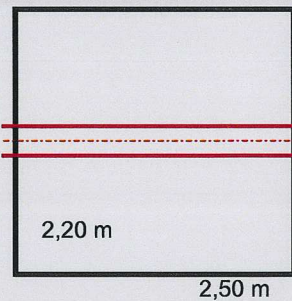


Baugrube

Verbau mit Stahlverbau (2,00 m)

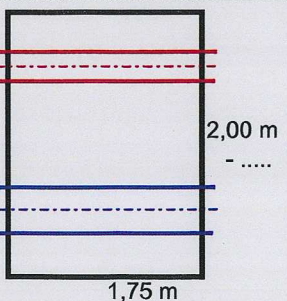

Baugrube

Breite d. Baugrube abhängig vom Abstand der AW-Leitungen zueinander
- 0,7 m = 2,1 m
- 1,2 m = 2,6 m
- 1,7 m = 3,1 m

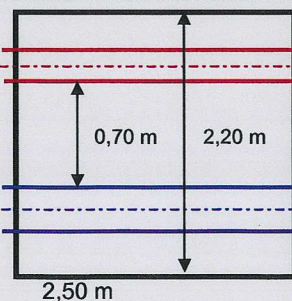

Baugrube

Breite d. Baugrube abhängig vom Abstand der AW-Leitungen zueinander
- 0,7 m = 2,1 m
- 1,2 m = 2,6 m
- 1,7 m = 3,1 m